



181212051124

检测报告

报告编号: AHAC-HJ2108220

项目名称 安徽昊源化工集团有限公司烟气检测

委托单位 /

检测类别 委托监督检测


报告日期 2021 年 08 月 26 日

安徽奥

艮公司

报 告 说 明

- 1、本报告无检验检测专用章、骑缝章和签发人签字（或签章）无效。
- 2、本报告不得涂改、增删。
- 3、本报告未经本公司同意不得作为广告宣传、法庭举证、仲裁及其他相关活动。

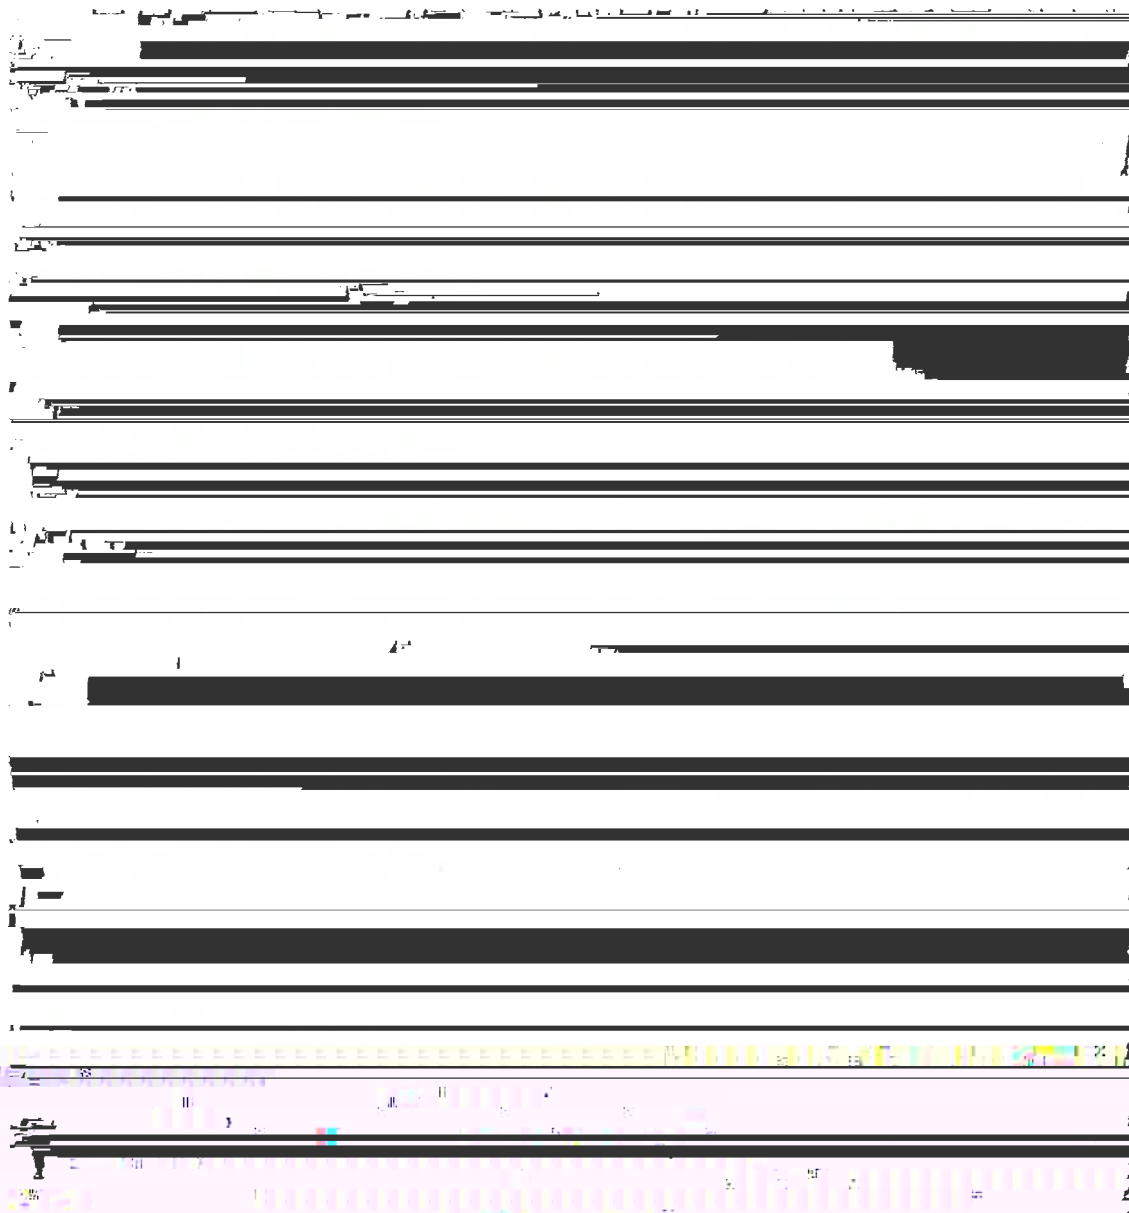

“检验检测专用章”确认。

项 目 信 息

项目名称	安徽昊源化工集团有限公司烟气检测
项目地址	阜阳市颍东区
受检单位名称	安徽昊源化工集团有限公司
样品类型	废气
样品状态	完好
采样/现场检测时间	2021.08.19
实验室分析时间	2021.08.21-2021.08.24

检 测 结 果

表 1 有组织废气检测结果

检测点位	检测项目	采样日期	检测频次	实测浓度(mg/m³)	折算浓度 (mg/m³)
号烟气排 放口	颗粒物	2021.08.19	第一次	5.4	5.6
			第 次	7.0	7.2
			第三次	7.1	7.4
			平均值	6.5	6.7
		参考限值		/	20
		是否达标		/	达标
		2021.08.19	第一次	11	11
			第 次	12	12
			第三次	14	15
			平均值	12	13
		参考限值		/	50
		是否符合		/	符合
	氮氧化物	2021.08.19	第一次	28	29
			第 次	32	33
			第三次	26	27
			平均值	29	30
		参考限值		/	100
		是否达标		/	达标

[illegible]

烟气参数		标干流量 (m ³ /h)	温度 (°C)	含湿量 (%)	含氧量 (%)	流速 (m/s)
颗粒物、	第一次	334647	65	5.8	6.5	4.1
二氧化	第二次	324216	65	5.9	6.4	4.1

一号烟气排放口	二氧化硫	2021.08.19	第一次	9	12
			第二次	10	13
			第三次	14	18
			平均值	11	14
		参考限值		/	50
		是否达标		/	达标
	氮氧化物	2021.08.19	第一次	21	27
			第二次	20	25
			第三次	26	34
			平均值	22	29
		参考限值		/	100
		是否达标		/	达标
	汞及其化合物	2021.08.19	第一次	0.000214	0.000274
			第二次	0.000238	0.000308
			第三次	0.000235	0.000299
			平均值	0.000229	0.000294
		参考限值		/	0.03
		是否达标		/	达标

烟气参数:

烟气参数	粉尘浓度 (mg/L)	温度 (°C)	含氧量 (%)	含湿量 (%)	流速 (m/s)	
颗粒物、	第一次	72238	47	5.1	9.4	5.1

